SNEDKAPAT TRUMÖGA

IN-OCH UTLOPP ≥ 400MM

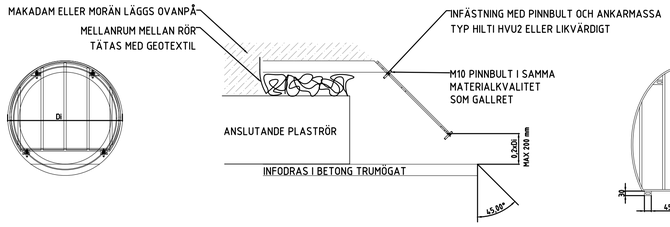



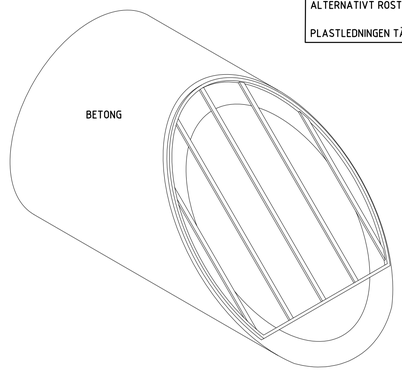

GALLER TILL SNEDKAPAT TRUMÖGA
ÖPPNING MELLAN GALLRETS NEDERKANT OCH VG TRUMMA
SKA VARA 0,2 X TRUMMANS INNERDIAMETER, Di HÖGST 200 MM.
GALLRET (RUNDSTÅL) TILLVERKAS I VARMGALVANISERAT STÅL,
ALTERNATIVT ROSTFRITT STÅL ENLIGT BESTÄLLARENS BEGÄRAN.

PLASTLEDNINGEN TÄCKS AV OMGIVANDE MARK.

RAKT TRUMÖGA

IN-OCH UTLOPP ≥ 400MM

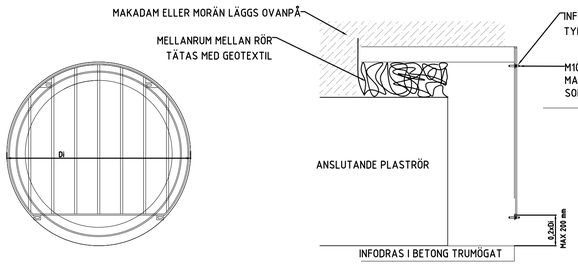



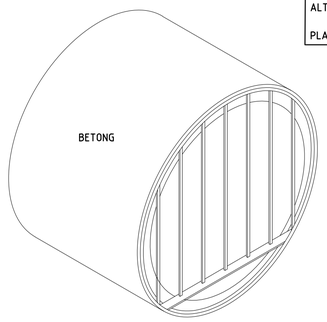

GALLER TILL RAKT AVKAPAT TRUMÖGA
ÖPPNING MELLAN GALLRETS NEDERKANT OCH VG TRUMMA
SKA VARA 0,2 X TRUMMANS INNERDIAMETER, Di HÖGST 200 MM.
GALLRET (RUNDSTÅL) TILLVERKAS I VARMGALVANISERAT STÅL,
ALTERNATIVT ROSTFRITT STÅL ENLIGT BESTÄLLARENS BEGÄRAN.

PLASTLEDNINGEN TÄCKS AV OMGIVANDE MARK.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING
TEKNISK HANDBOK

VÄXJÖ

Växjö kommun
Postadress:
Box 1222
351 12 VÄXJÖ
Tel: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

GRANSK.				
DAT.				
AVD.				
SIGN.				

VÄXJÖ

GODKÄND

RITNING	RITNINGENS BENÄMNING	AVD.	PROJEKTÖR/KONSTRUKTÖR	SIGNATUR
VA-PBB-T1	TRUMÖGA	DATUM ÅR 2022	PROJEKTANSVARIG	FORMAT A1

TYPSEKTION

TRUMÖGA

SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
1:20	VA-PBB-T1	